



РЕГІОНАЛЬНА
ГАЗОВА КОМПАНІЯ
КИЇВОБЛГАЗ

ПАТ "КИЇВОБЛГАЗ"
Управління ТР ВТВ
ДЛЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ до газорозподільної системи

№ 273-6 від 21.06.2016 р.

Замовник приєднання: ТОВ "Бінат ЛТД".

Тип приєднання: нестандартне (№ 0702330200646).

Розробку проекту зовнішнього газопостачання забезпечує: **Замовник**.

I. Характеристика об'єкта (земельної ділянки) замовника

1. Назва: **148-квартирний житловий будинок**.
2. Місце розташування: **м. Вишгород, просп. Шевченка, 6-б.**
3. Функціональне призначення: для будівництва багатоквартирного житлового будинку.

II. Розрахункові параметри приєднання

1. Місце забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється на: існуючий газопровід середнього тиску Дн 160 мм, що прокладений по просп. Шевченка.
2. Точка приєднання об'єкта Замовника: на межі території об'єкту.
3. Технічна (пропускна) потужність замовлена в точці приєднання: 381,0 м³/год.
4. Проектний тиск газу в місці забезпечення потужності становить: 0,3 МПа.
5. Розрахунковий тиск газу в місці забезпечення потужності становить: 0,15 МПа.
6. Прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку): межа території об'єкту.

III. Вихідні дані для проектування газових мереж зовнішнього газопостачання

1. При проектуванні газових мереж зовнішнього газопостачання (від місця забезпечення потужності до точки приєднання), будівництво яких забезпечується ПАТ "Київоблгаз", необхідно передбачити:
 - встановлення вимикаючого пристрою за межами території об'єкту;
 - встановлення єдиного вузла обліку газу для житлового будинку;
 - прокладку над поліетиленовими трубами газопроводів попереджувальної поліетиленової стрічки жовтого кольору з вмонтованим в неї алюмінієвим або мідним дротом;
 - весь комплекс робіт, пов'язаних з приєднанням (будівництвом та введенням в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання об'єкта від місця забезпечення потужності до точки приєднання) об'єкта до газових мереж.
2. Вимоги до оформлення проекту: проектно-кошторисну документацію на зовнішнє газопостачання випускати окремою книгою.
3. Після погодження з усіма зацікавленими установами та до початку будівництва проектно-кошторисну документацію на газові мережі зовнішнього газопостачання необхідно погодити з Управлінням технічного розвитку ПАТ "Київоблгаз" за адресою: м. Київ, просп. Свободи, 2 "Г".


IV. Вихідні дані для проектування газових мереж внутрішнього газопостачання

1. При проектуванні газових мереж внутрішнього газопостачання (від точки приєднання до газових приладів Замовника), будівництво яких забезпечується Замовником, необхідно передбачити:
 - встановлення ШРП, тип регулятора визначити розрахунком.

2. Вимоги до точок приєднання та вузлів обліку природного газу третіх осіб (за їх наявності):
 - поквартирне встановлення газових плит, опалювальних приладів та лічильників газу, рекомендовано з віддаленим доступом (газове обладнання повинно бути сертифіковане);
 - передбачити умови вентиляції газифікованих приміщень та відвід димових газів від газового обладнання.
3. Проектно-кошторисну документацію внутрішнього газопостачання до початку будівництва необхідно погодити з Управлінням технічного розвитку ПАТ "Київоблгаз" за адресою: м. Київ, просп. Свободи. 2 "Г".

V. Вимоги до комерційного вузла обліку природного газу

1. При проектуванні комерційного вузла обліку необхідно:
 - типорозмір визначити розрахунком, згідно розрахункових параметрів приєднання;
 - надати повну схему газопостачання об'єкту (для реконструкції до та після неї), газопроводи показати повністю від точки приєднання до газоспоживаючого обладнання, зазначити довжини, діаметри та тиск;
 - перед лічильником передбачити фільтр заводського виготовлення фільтрацією не гірше 50 мкм, між лічильником і фільтром не повинно бути будь-якої запірної арматури.
2. Закупівля, монтаж та прийняття в експлуатацію вузла обліку забезпечується ПАТ "Київоблгаз" за рахунок плати за приєднання Замовника.
3. Проекти газових мереж зовнішнього і внутрішнього газопостачання та комерційного вузла обліку газу і його складових мають бути розроблені з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем, ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання", ПБСГ та інших нормативних документів, діючих на час їх розробки.
4. Додаткові вимоги та рекомендації до технічних умов:
 - до виконання проектних робіт отримати письмовий дозвіл власника газопроводу на приєднання до розподільної системи газопостачання;
 - проектно-кошторисну та виконавчо-технічну документацію передати в Управління технічного розвитку ПАТ "Київоблгаз" в паперовому та електронному вигляді (формат для проектної документації - JPEG або PDF, формат для кошторисної документації - IMS або BSDU).
5. Ситуаційний план (ескізне креслення) розміщення ділянки газопроводу, на якому встановлюється точка приєднання та визначається прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку).

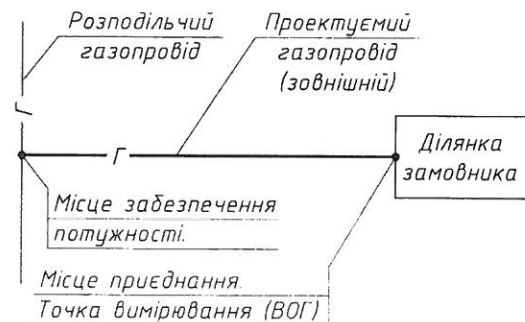

Технічні умови склав: Бродецький О.Й.

Телефон для консультацій: (044) 428-98-39.

Примітка. Обґрунтованість вихідних даних технічних умов може бути оскаржена Замовником в установленому порядку, зокрема через проведення незалежної експертизи.

Оператор ГРМ:

ПАТ "Київоблгаз"

08150, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
м. Боярка, вул. Шевченка, 178.

Для листування: 04210, м. Київ, просп. Героїв
Сталінграду, 20 "а". Тел.: (044) 428-98-44

Перший заступник голови правління-
головний інженер Кишкар П.О.

Замовник:

ТОВ "Бінат ЛТД"

03061, м. Київ, просп. Відрадний, 95-г, р/р
260030100033 в АТ "Прокредит Банк" м. Київ
МФО 320984 св. 37717435 ПІН 228659726550

КОД: 22865976

Тел.: 067-333-86-09

В особі ген. директора Костецького І.О.

" ____ " ____ 20 ____ року

" ____ " ____ 20 ____ року

73144